

016



UA.TR.008

## **ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ**

### **ПАСПОРТ**

ААЗЧ.425548.002 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



**Тірас**

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Винница

## 1 Назначение изделия

1.1 Оповещатель свето-звуковой (далее – оповещатель) предназначен для использования в системах пожарной и тревожной сигнализации, а также в системах управления эвакуацией. Оповещатель обеспечивает подсветку имеющейся на нем надписи и включение звукового сигнала.

1.2 Оповещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях в дежурном режиме (режим светового оповещения).

1.3 Подсветка надписи осуществляется светодиодами.

## 2 Технические характеристики

2.1 Напряжение питания оповещателя от 9 до 15 В.

2.2 Потребляемый оповещателем ток - не более 0,2 А.

2.3 Потребляемая оповещателем мощность – не более 3 Вт.

2.4 Оповещатель создает средневзвешенный уровень звука не менее 80 дБ на расстоянии 1 м по оси, перпендикулярной лицевой поверхности корпуса оповещателя.

2.5 Оповещатель имеет две пары клемм питания, соединенных параллельно для обеспечения возможности подключения в одну цепь нескольких оповещателей.

2.6 Габаритные размеры оповещателя  $(32\pm 3) \times (280\pm 3) \times (100\pm 3)$  мм.

2.7 Масса оповещателя не более 0,25 кг.

2.8 Диапазон рабочих температур от минус 10 до +55 °С.

2.9 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом оповещателя, соответствует требованиям EN 60529, код IP21С.

2.10 Основная звуковая частота оповещателей находится в пределах 2,5 4,5 кГц.

2.11 Акустические диаграммы направленности оповещателя при минимальном и максимальном напряжении питания для рабочего и для повернутого на 90° по часовой стрелке положения оповещателя приведены на рисунке 1.

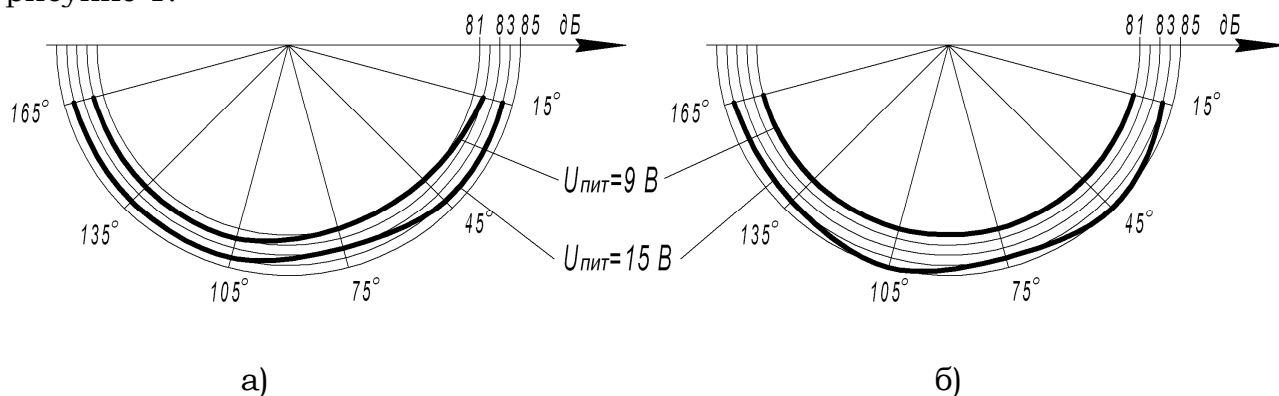


Рисунок 1 – Акустические диаграммы оповещателя:

а) – рабочее положение, б) – повернутое на 90° по часовой стрелке положение

## 3 Комплектность поставки

Наименование	Обозначение	Количество
Оповещатель свето-звуковой ОСЗ-	ААЗЧ.425548.002	1
Паспорт	ААЗЧ.425548.002 ПС	1
<b>Примечание.</b> При групповой поставке поставляется один паспорт на 10 оповещателей		

#### 4 Подготовка изделия к работе

При покупке оповещателя проверить:

- комплектность поставки согласно п.3;
- отсутствие повреждений корпуса;
- наличие штампа ОТК в паспорте;
- работоспособность оповещателя путем подачи на клеммы “+”, “-” напряжения +12 В.

**Внимание!** Время непрерывной работы оповещателя в режиме звукового оповещения не более 10 минут.

#### 5 Конструкция

Конструкция оповещателя обеспечивает его настенное размещение. На основании корпуса имеются два отверстия для крепления оповещателя шурупами.

На задней стенке оповещателя имеется окно, обеспечивающее доступ к клеммам питания.

#### 6 Свидетельство о приемке

Оповещатель свето-звуковой ОСЗ-ААЗЧ.425548.002-\_\_\_\_\_ соответствует требованиям ТУ У 31.25499704.002:2007 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска, штамп ОТК:

#### 7 Свидетельство о перепроверке

Оповещатель, находящийся на складе ООО «Тирас-12» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки \_\_\_\_\_

Представитель ОТК предприятия \_\_\_\_\_ М. П.

#### 8 Гарантии производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных техническими условиями предприятия-изготовителя. Устанавливается срок гарантии - 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки прибора.

#### 9 Сведения о ремонтах

Ремонт оповещателя осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт оповещателей, у которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем паспорте. На ремонт оповещатель высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

- характер неисправности;
- место установки оповещателя;
- контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

### **10 Сведения о сертификации**

Продукция сертифицирована в Государственном центре сертификации ДСНС Украины, 01024, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 20/1. Сертификат № UA1.016.0046447-14 сроком действия с 12.06.2014 до 22.05.2019 г.

Система Управления Качеством ООО "Тирас-12" сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001:2009. Сертификат № UA 2.011.08480-14 сроком действия с 23.05.2014 до 22.05.2019 г.

Оповещатель соответствует требованиям Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования. Регистрационный номер декларации UA.TR.008.D.00041-13 от 19.06.2013.

### **11. Сведения об утилизации**

Оповещатели не несут угрозы для здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы их утилизация проводится без принятия дополнительных средств защиты окружающей среды

### **ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Тирас - 12"**

**АДРЕС:** 21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкое шоссе, 8  
[http: //www.tiras.ua](http://www.tiras.ua)

**По техническим вопросам обращаться в технический отдел:**  
тел. (0432) 52-31-03, 52-30-26; 067-431-66-37; 050-445-00-26  
e-mail: [tb@tiras.ua](mailto:tb@tiras.ua)

**По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля:**  
тел. (0432) 52-30-54, (067) 433-25-12  
e-mail: [otk@tiras.ua](mailto:otk@tiras.ua)

**По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга:**  
тел. (0432) 52-31-03.  
e-mail: [market@tiras.ua](mailto:market@tiras.ua)