



Загальний вигляд

M 1:20

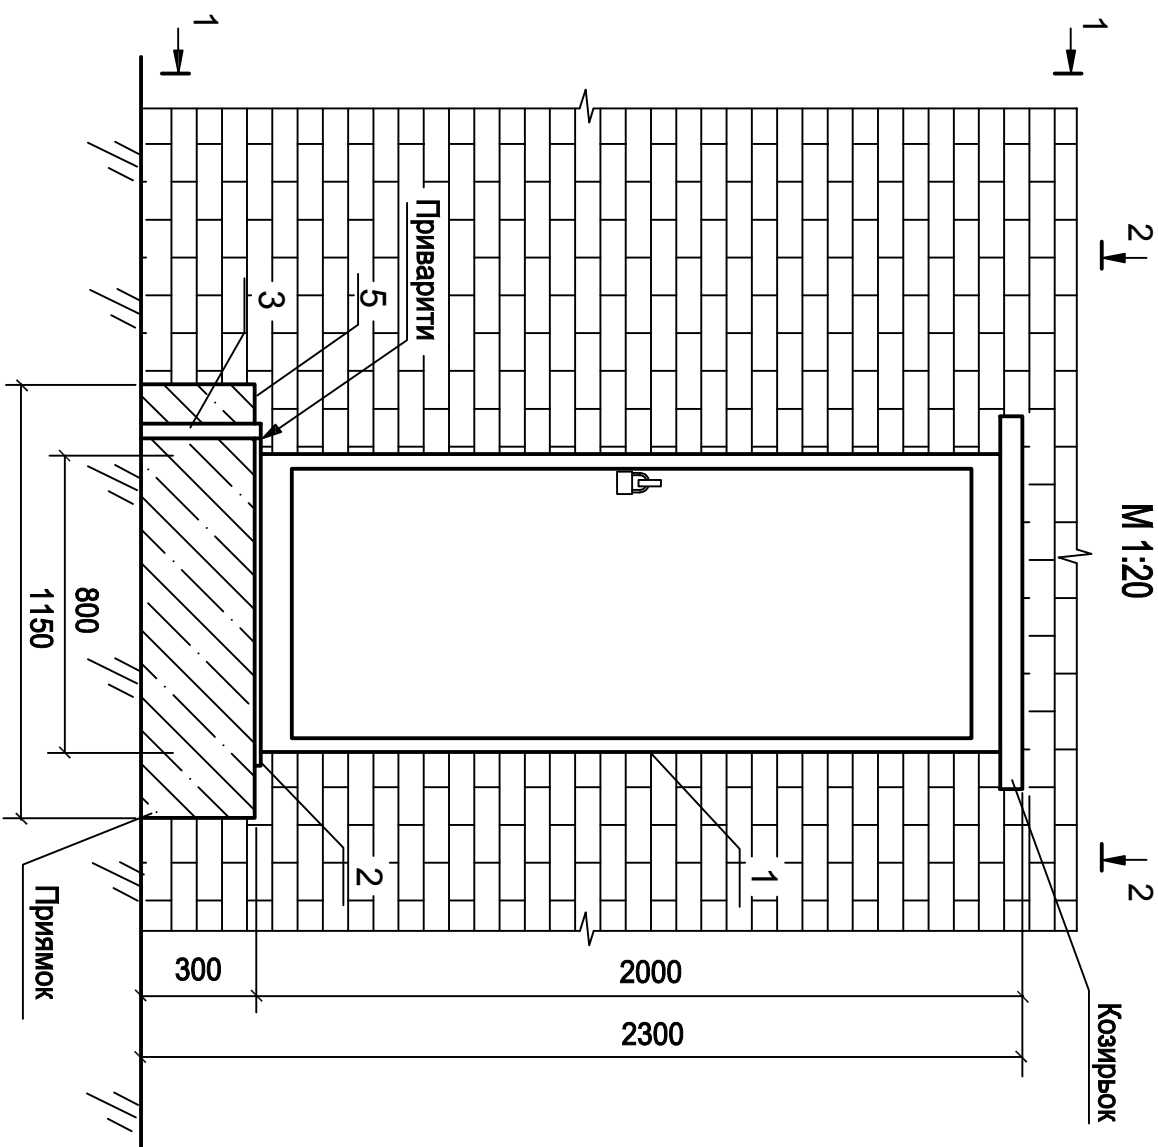


2-2
M 1:20

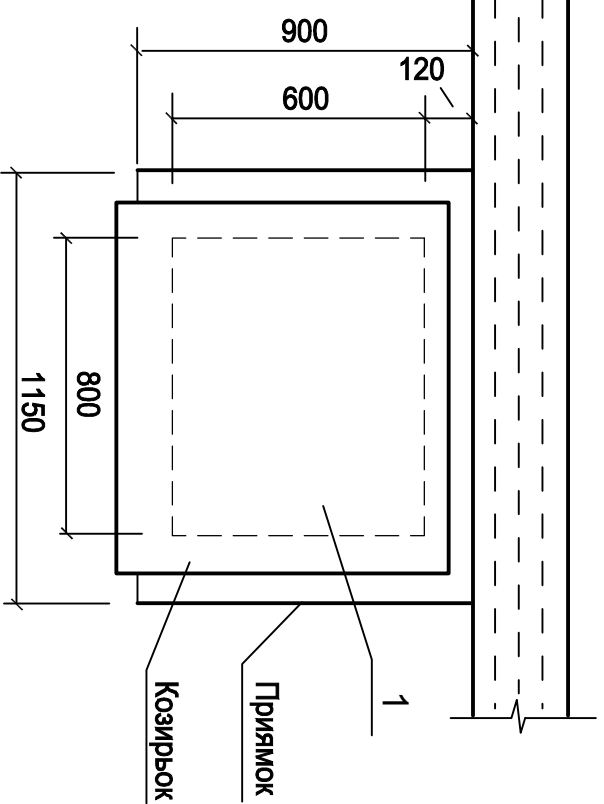

1. Виконати заземлення корпусу шафи розподільчої, металевих конструкцій згідно вимог ПУЕ.
2. Від існуючого контура заземлення КТП-65 виконати прутірне заземлення PEN провідника розподільного пристрою.
3. Місце встановлення розподільчої шафи узгодити з ПАТ ".....обленерго".

11

M 1:20

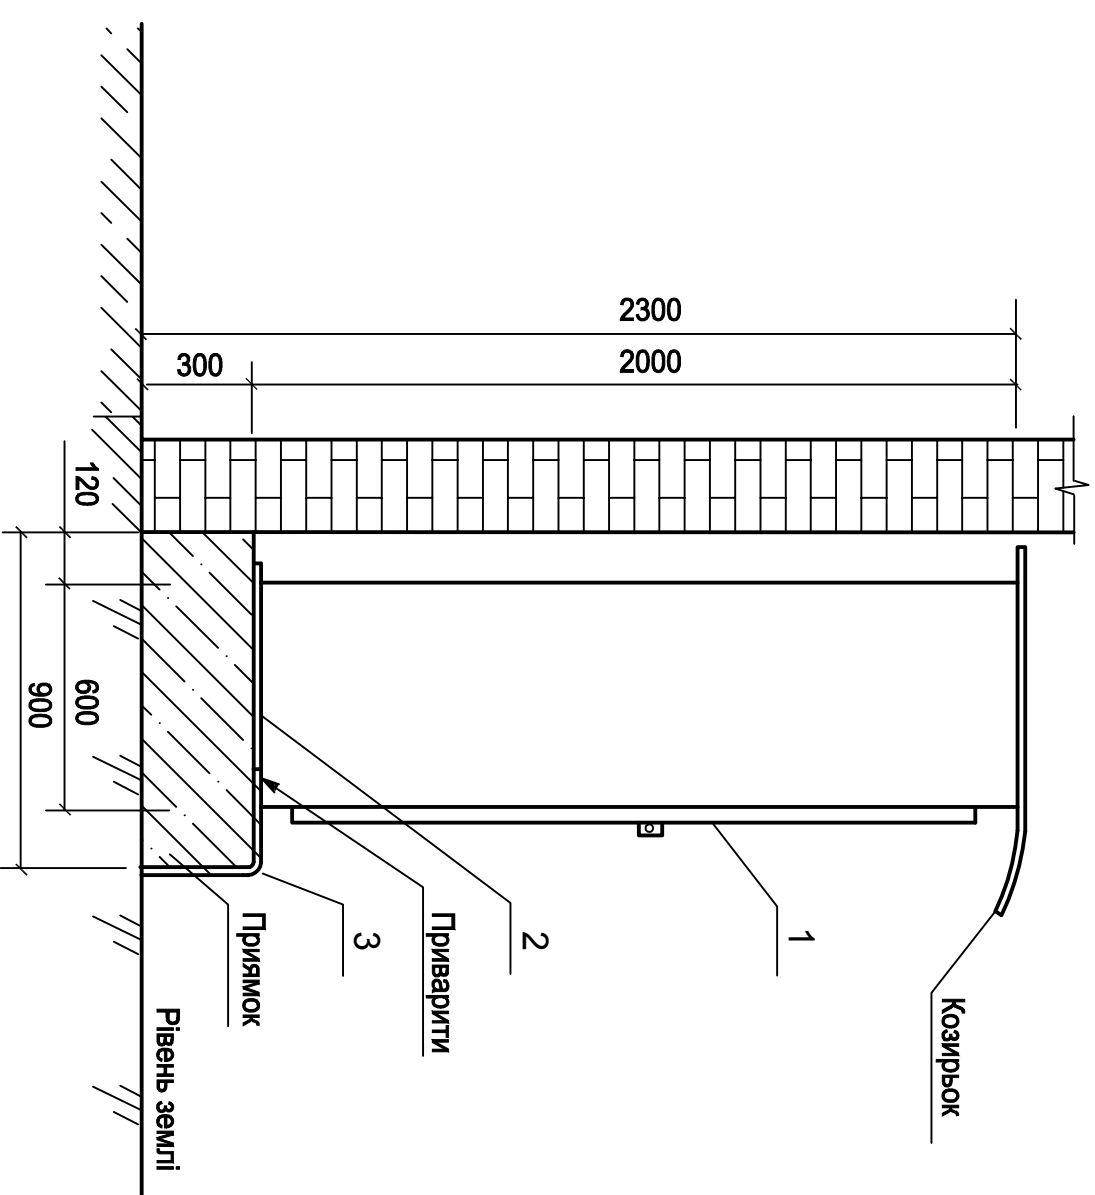[illegible]