

							00000000000000-									
-										
	.															
											2					
.		1								

Потребность кабелей и проводов, длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка		
	BBGнг(A)-LS	—	—
3х10mm ² , 660В	55	—	—




Потребность труб, длина, м


Обозначение по стандарту	Диаметр, мм	Длина, м
Труба гофрированная, Ø25	25	55

0000000000000000-


Коп. уч. № док. Дата

7

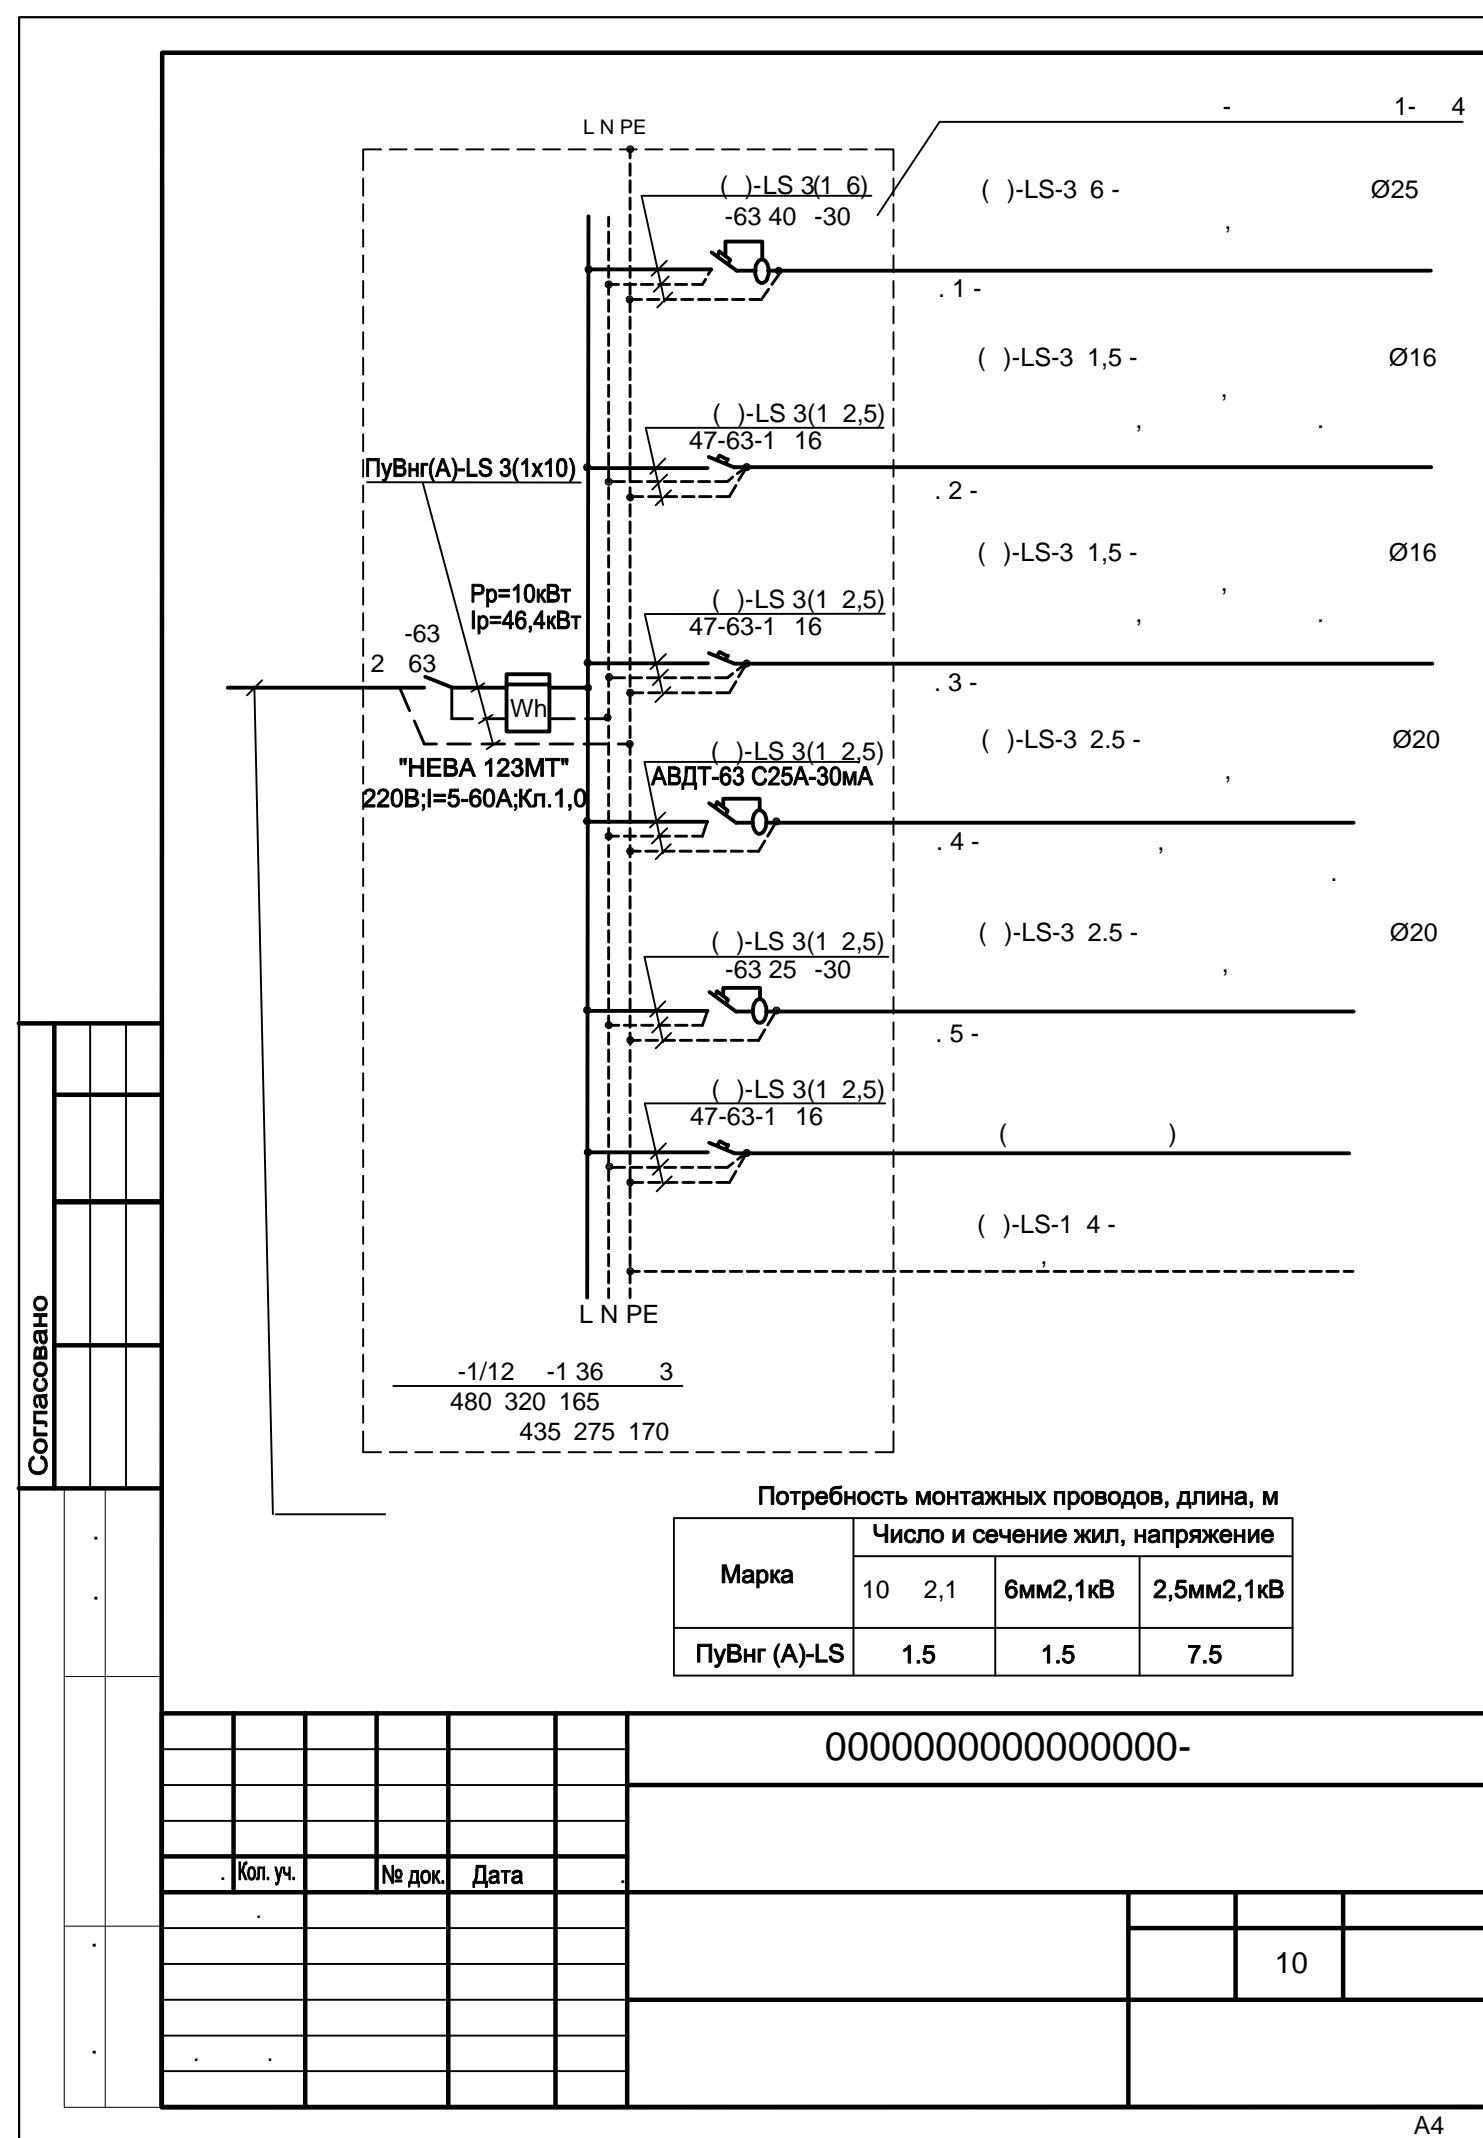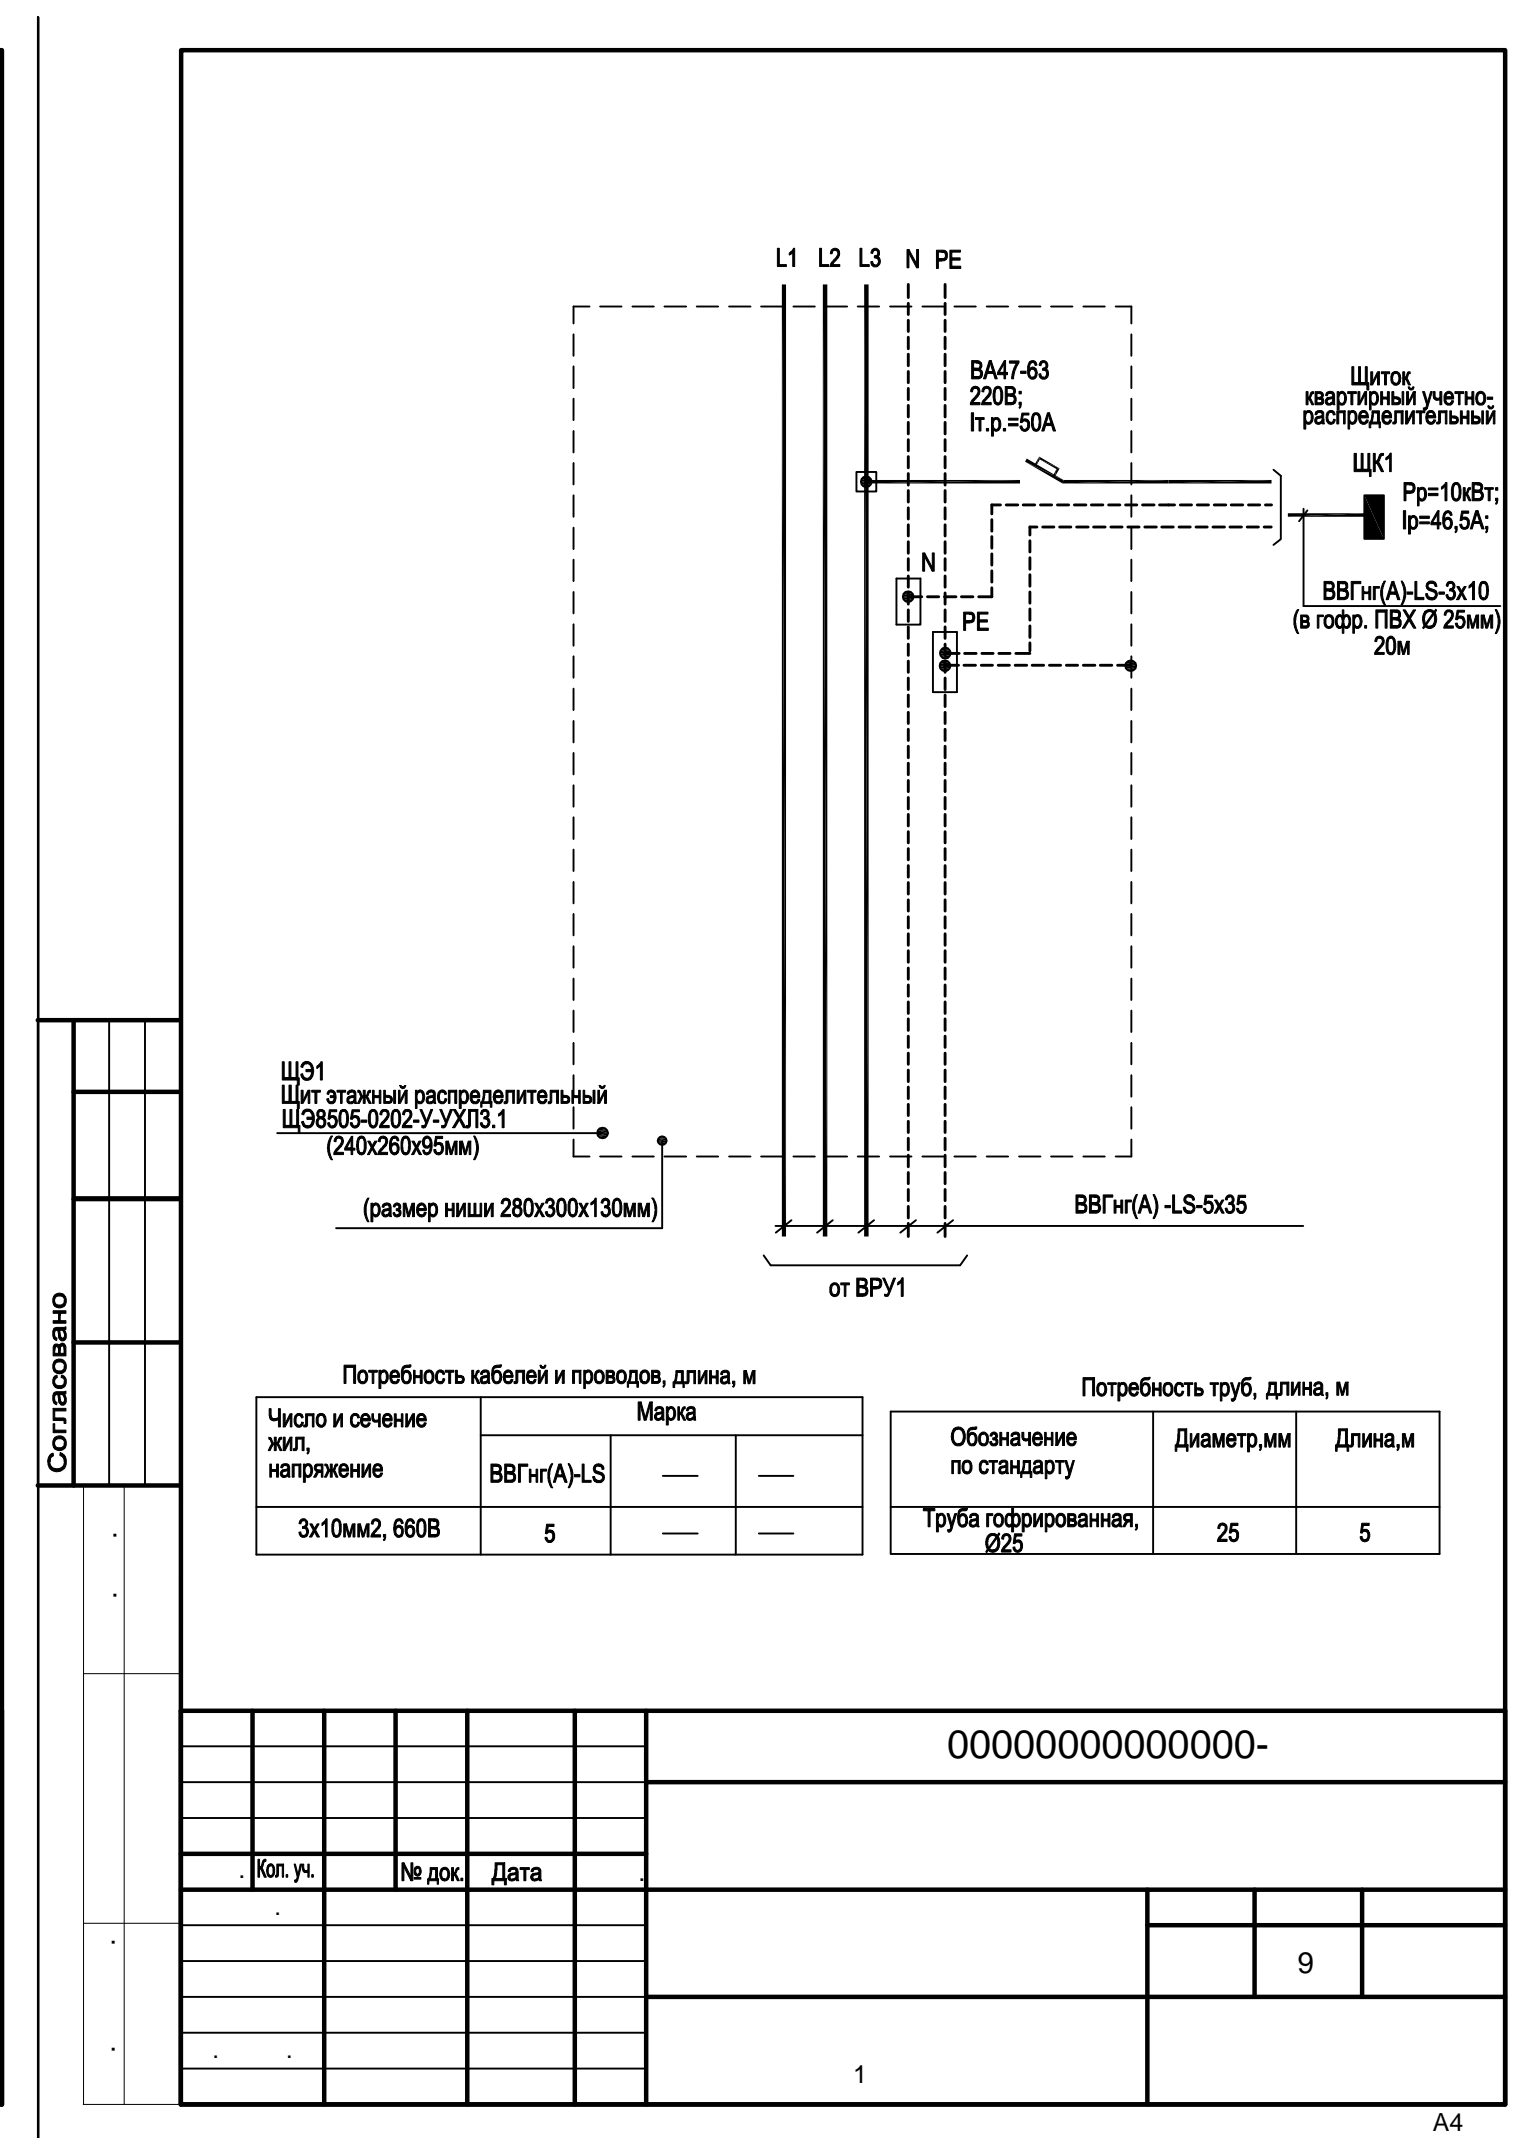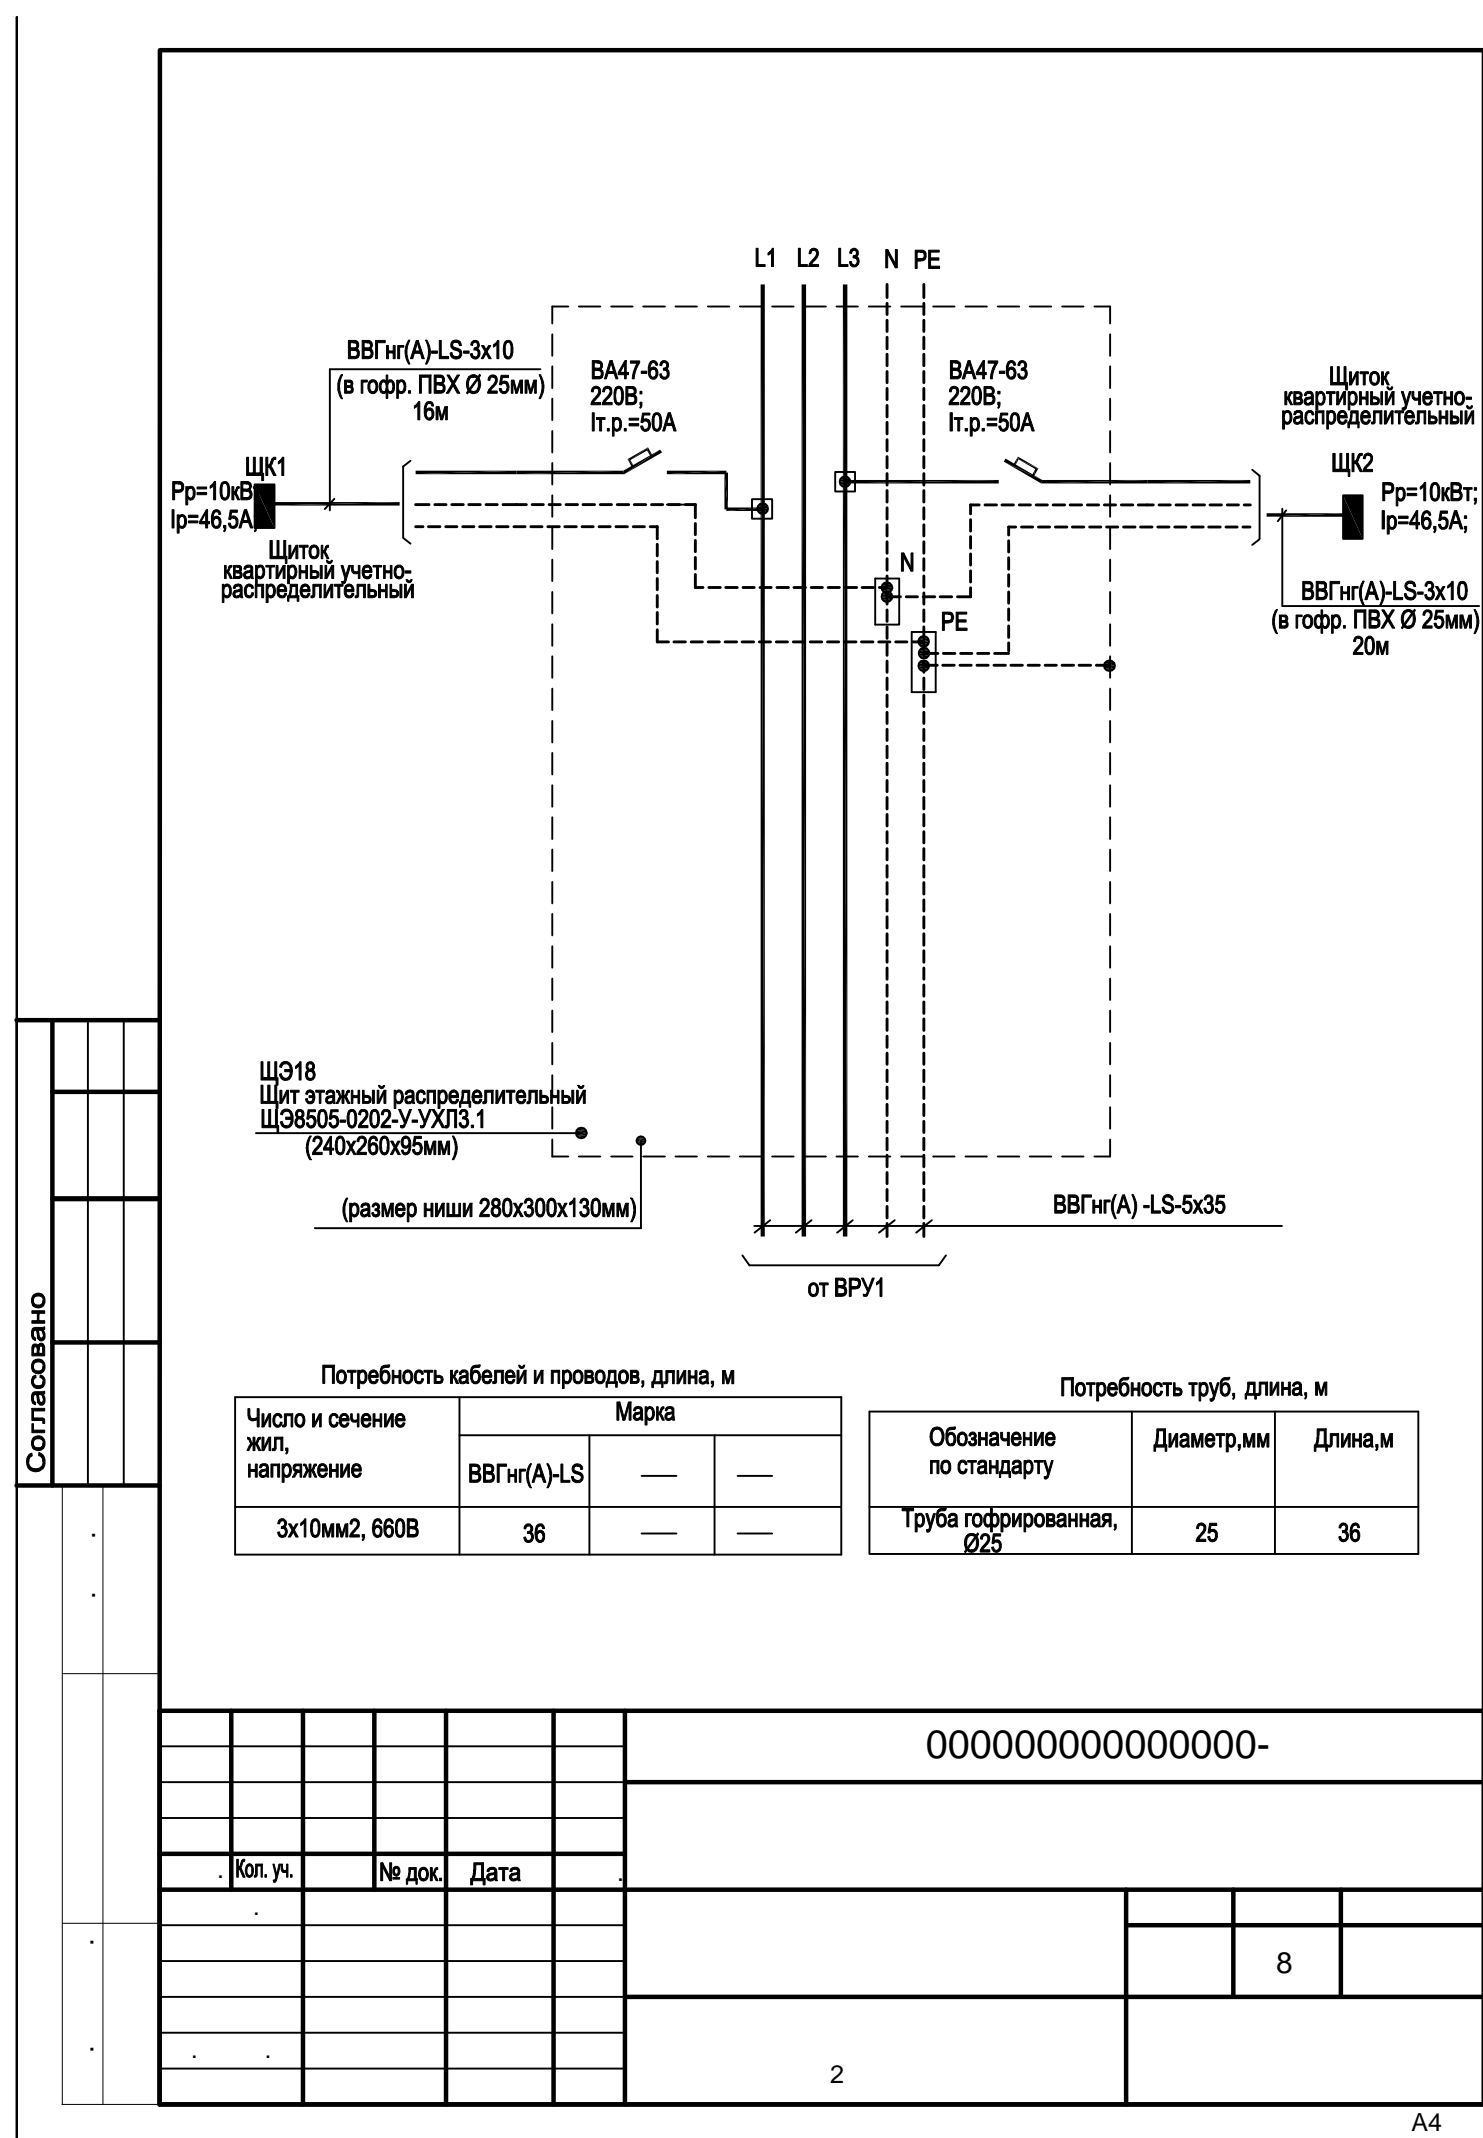

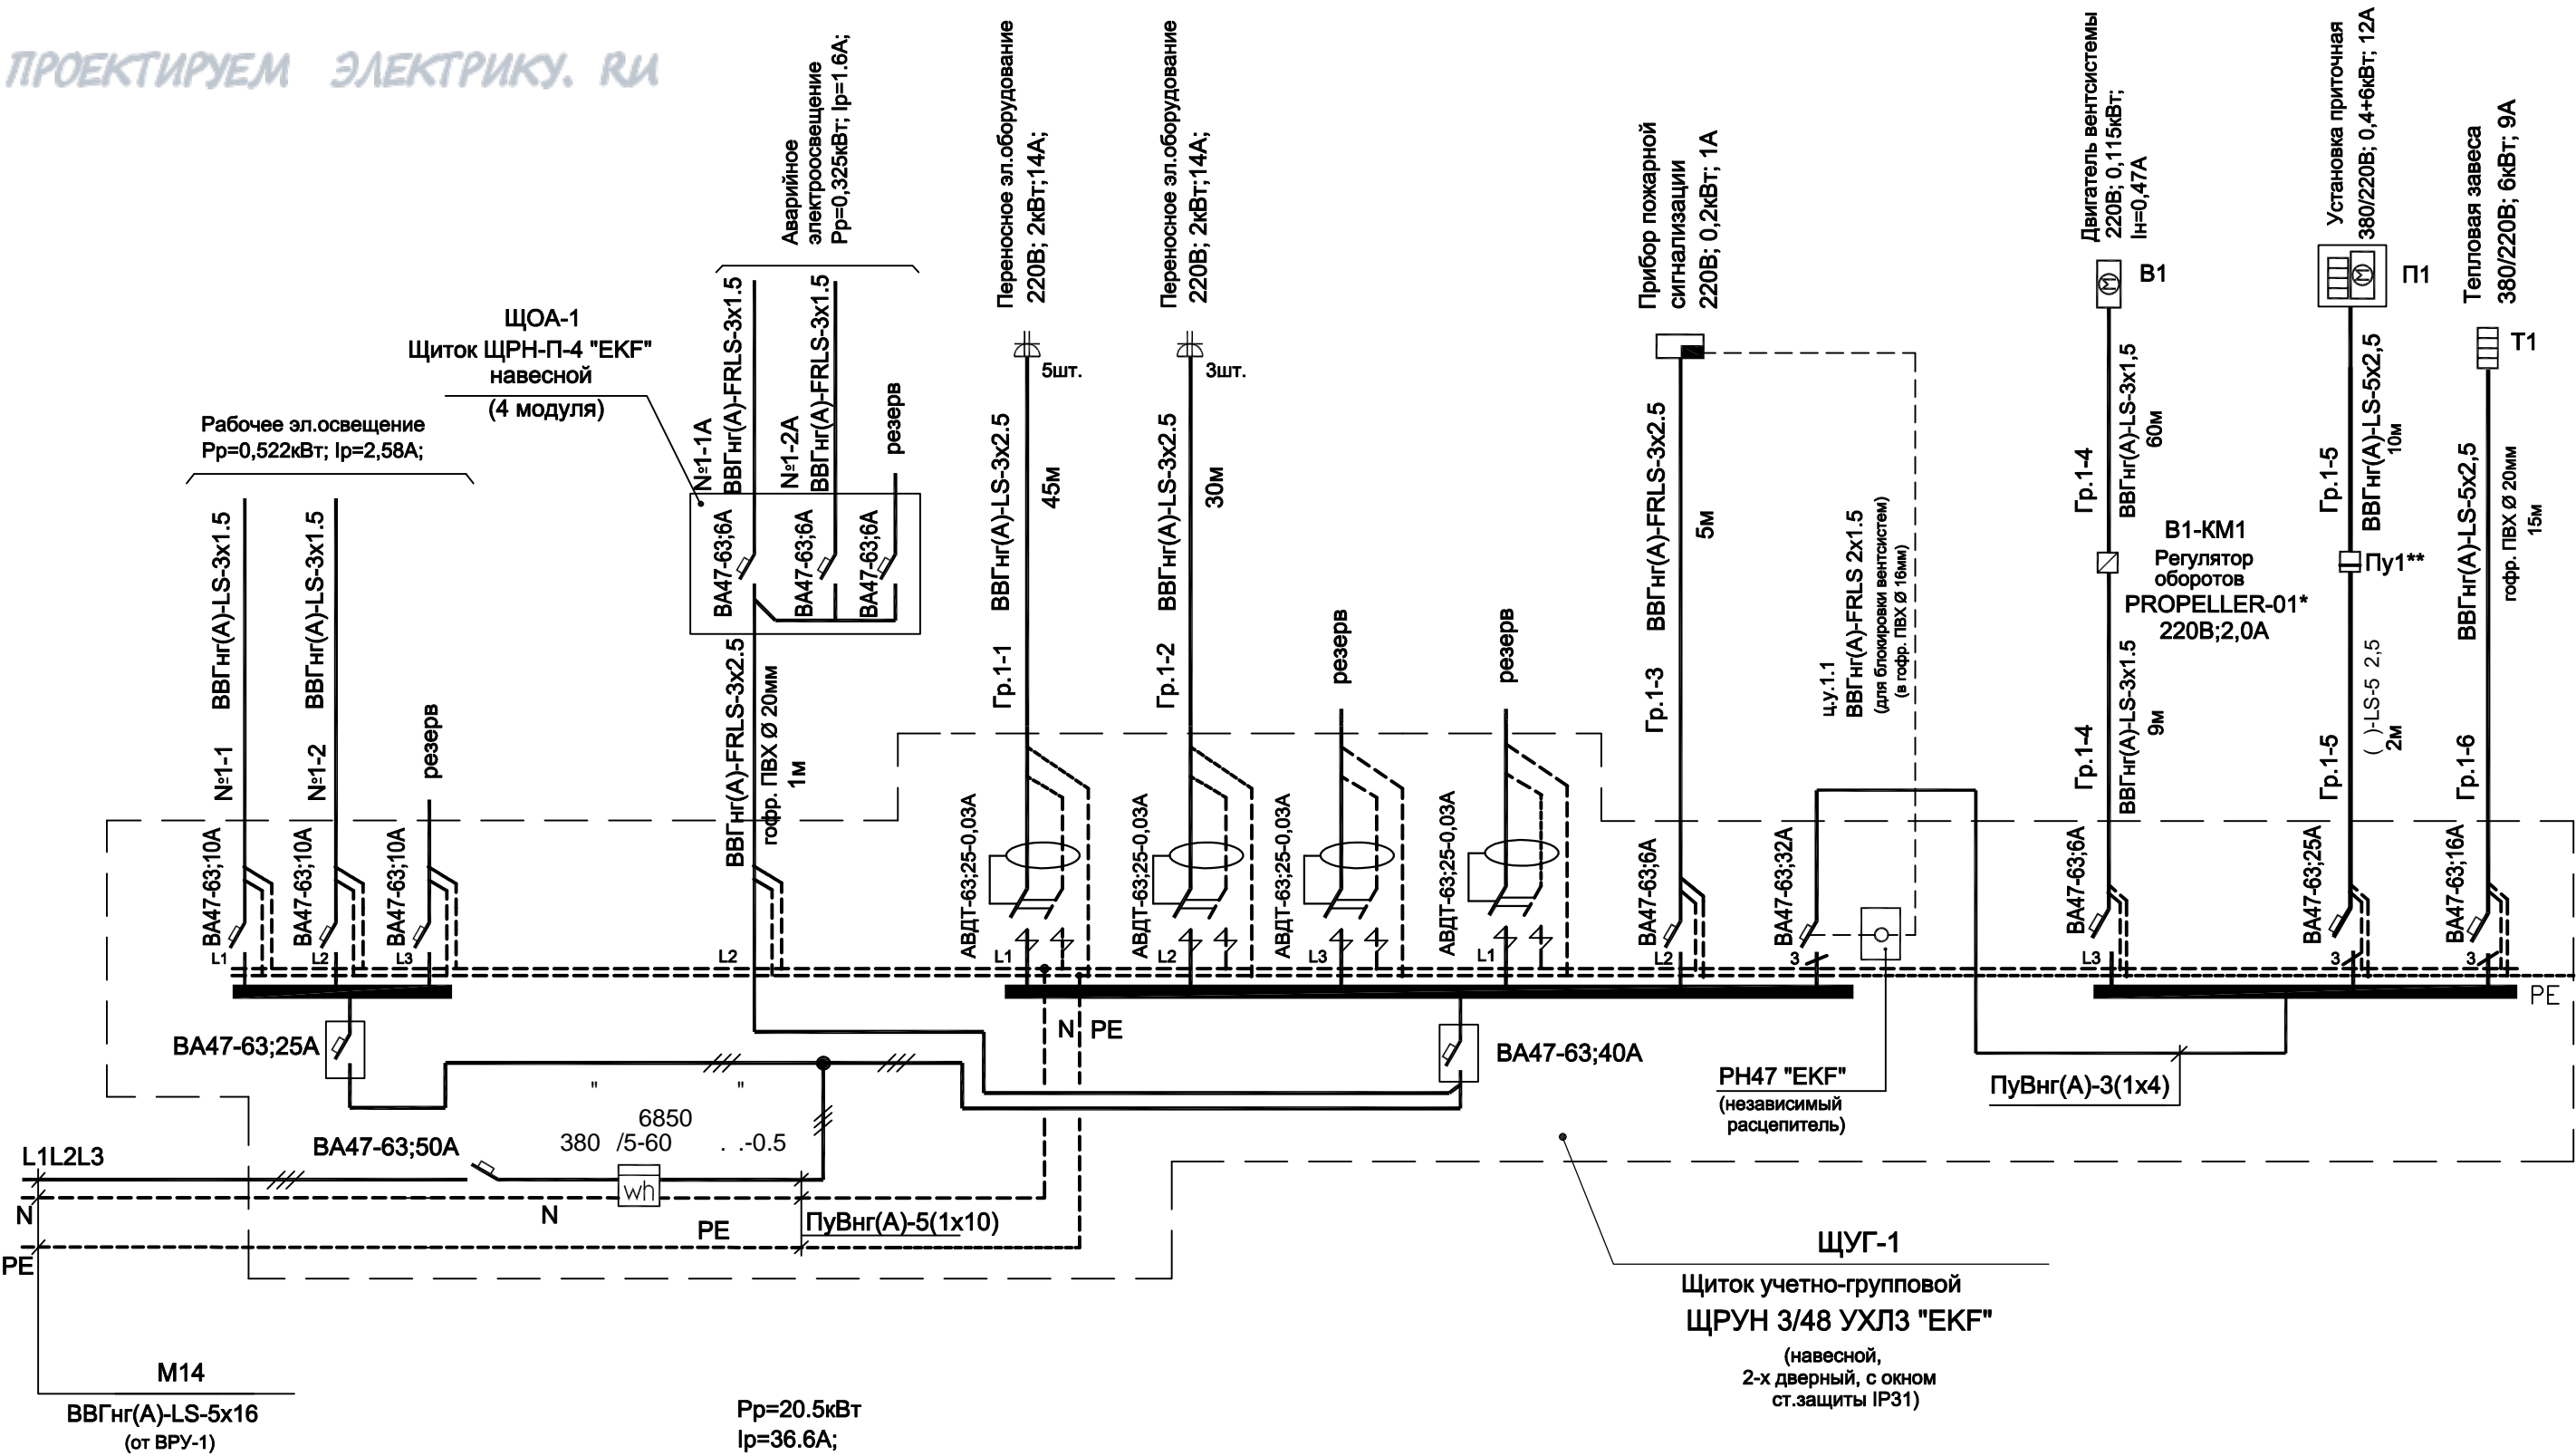

						000000000000000000-ЭОМ			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата	Подп.				
Разраб.						Жилой дом №	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	11	
ГИП						Принципиальная схема групповой сети ЩУГ-1			
Н.контроль									

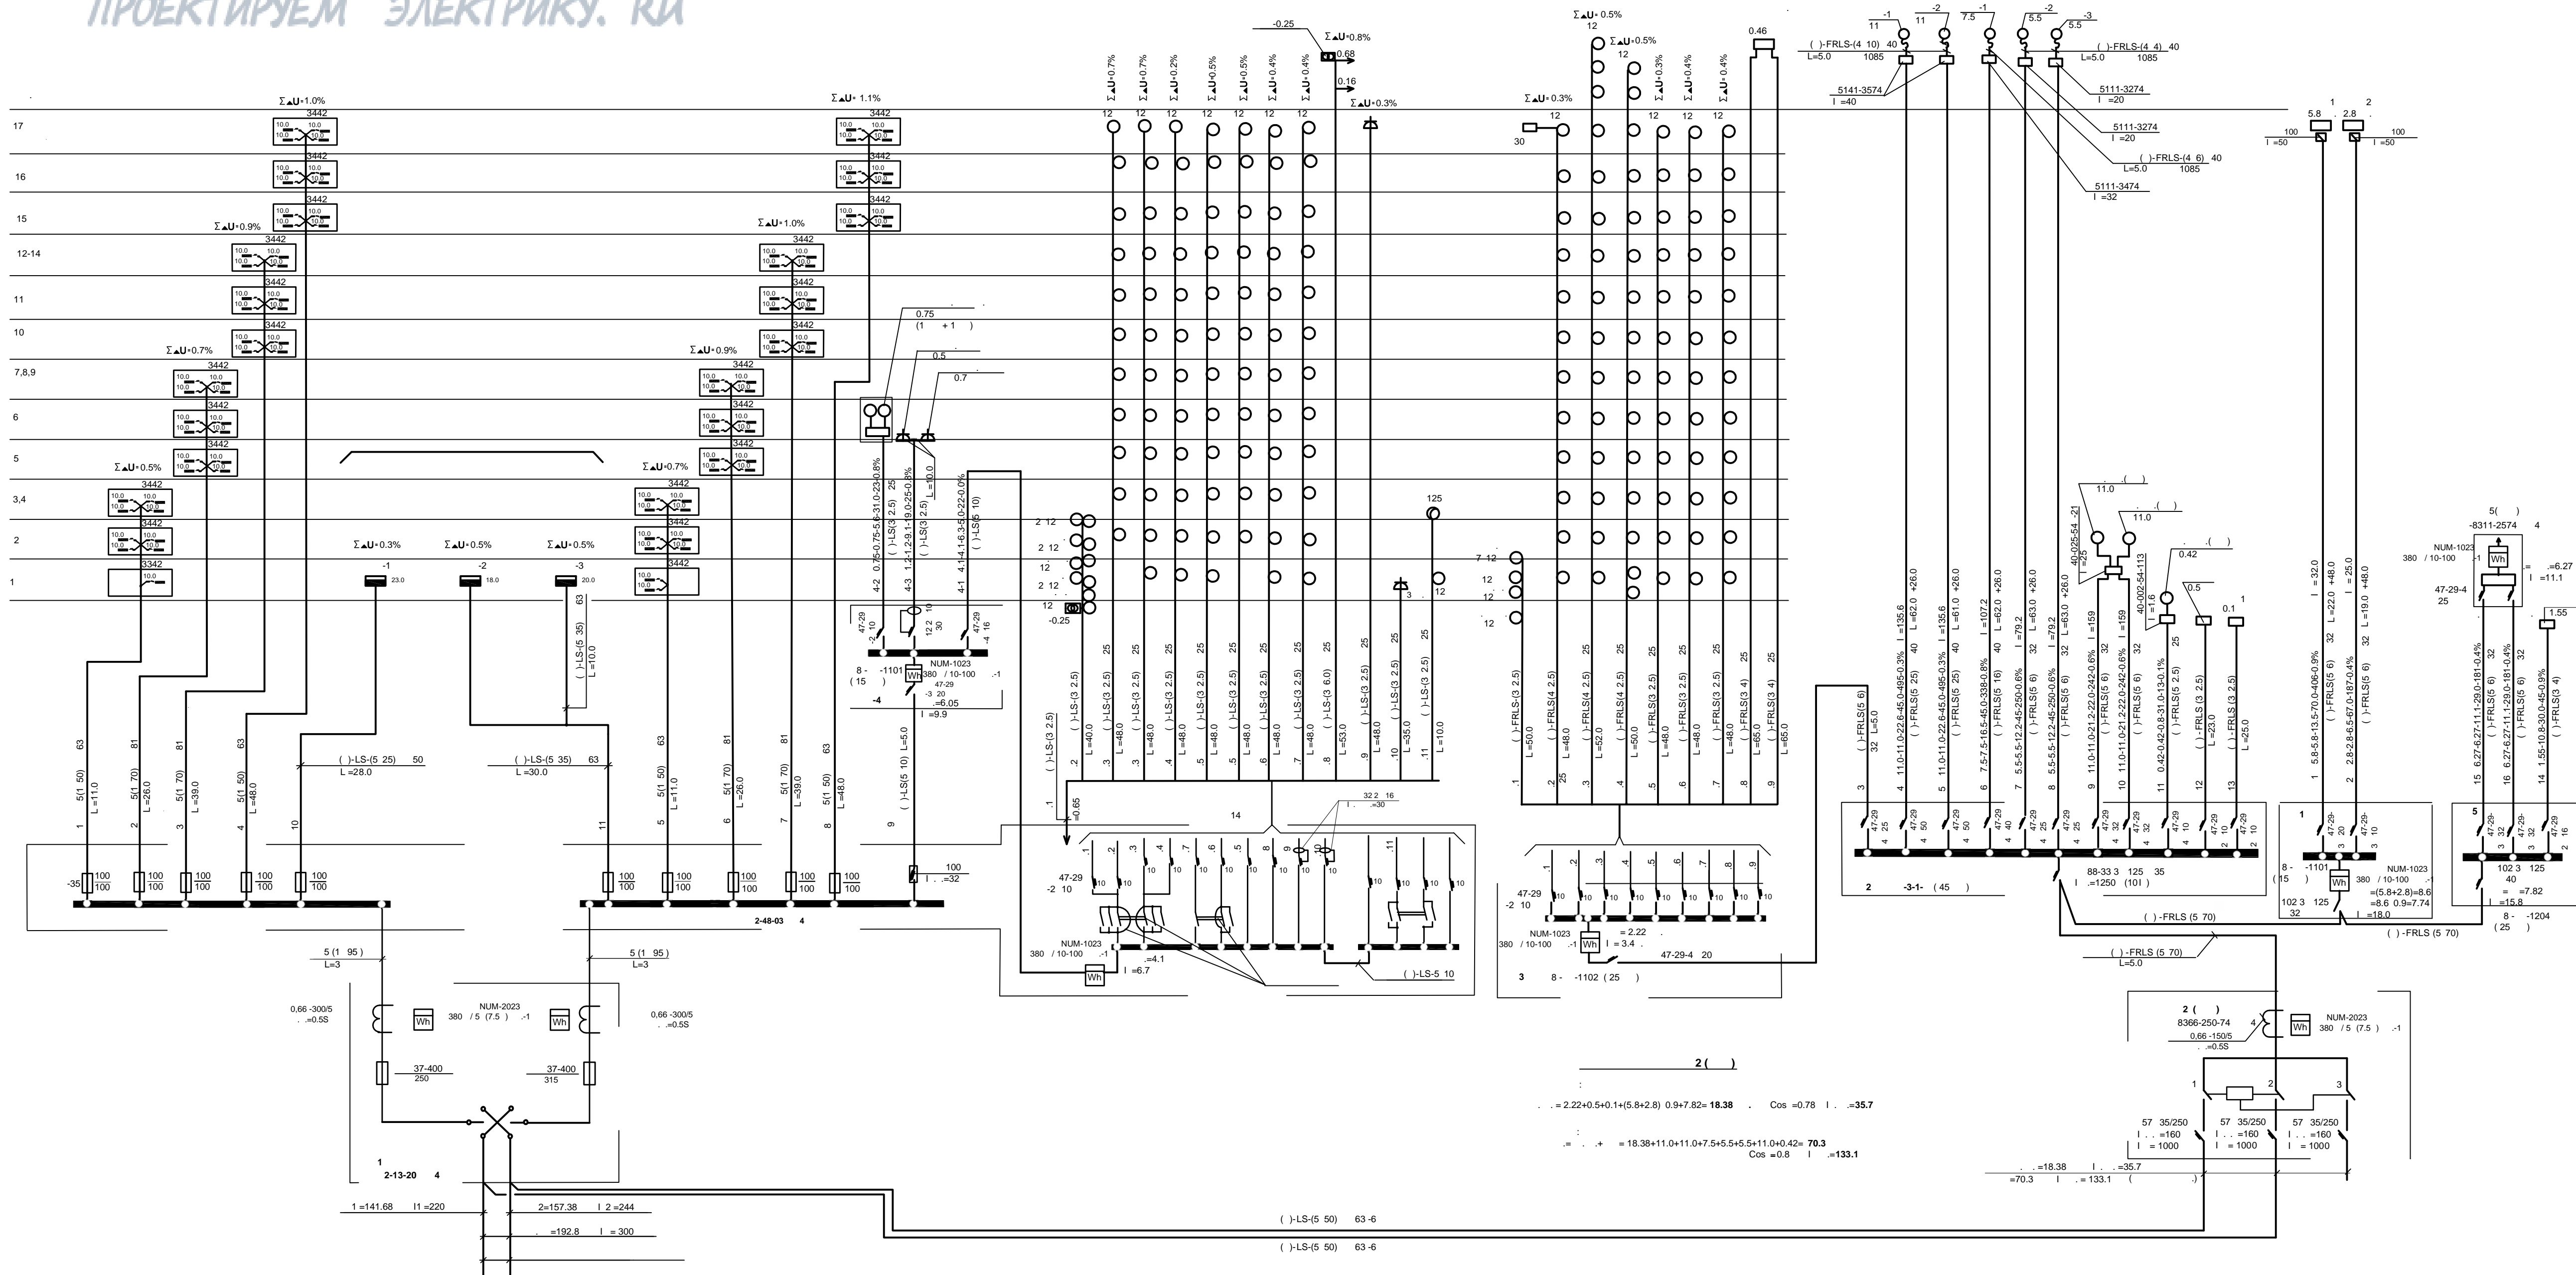

	Ip.A	▲ U			
1	39.9	61.9	0.4	5(1 50)	63
2	49.4	76.6	0.4	5(1 70)	81
3	49.4	76.6	0.4	5(1 70)	81
4	38.4	59.6	0.4	5(1 50)	63
5	41.1	63.7	0.4	5(1 50)	63
6	49.4	76.6	0.5	5(1 70)	81
7	49.4	76.6	0.5	5(1 70)	81
8	38.4	59.6	0.4	5(1 50)	63
9	6.25	7.6	0.0	()LS(5 10)	50
10	20	36	0.3	()LS(5 25)	25
11	35.4	63.3	0.5	()LS(5 35)	35
1	5.8	13.5	0.2	()FRLS(5 6)	22.0
2	2.8	6.5	0.2	()FRLS(5 6)	19.0
3	2.22	3.4	0.1	()FRLS(5 6)	5.0
4	11.0	22.6	0.3	()FRLS(5 25)	25
5	11.0	22.6	0.3	()FRLS(5 25)	25
6	7.5	16.5	0.3	()FRLS(5 16)	25
7	5.5	12.0	0.4	()FRLS(5 6)	32
8	5.5	12.0	0.4	()FRLS(5 6)	26.0
9	11.0	21.2	0.6	()FRLS(5 25)	32
10	11.0	21.2	0.6	()FRLS(5 25)	32
11	0.42	0.8	0.1	()FRLS(5 25)	31.0
12	0.5	2.3	0.4	()FRLS(5 25)	23.0
13	0.1	0.7	0.1	()FRLS(5 25)	25
14	1.55	10.8	1.0	()FRLS(5 4)	30.0
15	6.27	11.1	0.4	()FRLS(5 6)	32
16	6.27	11.1	0.4	()FRLS(5 6)	29.0
1	0.81	4.0	1.8	()LS(3 2.5)	150.0
2	0.4	1.86	0.1	()LS(3 2.5)	17.0
3	0.5	2.47	0.4	()LS(3 2.5)	25
4	0.24	1.18	0.1	()LS(3 2.5)	25
5	0.5	2.47	0.3	()LS(3 2.5)	22.0
6	0.255	1.25	0.2	()LS(3 2.5)	25
7	0.255	1.25	0.2	()LS(3 2.5)	31.0
8	0.79	3.23	0.6	()LS(3 6)	25
9	1.5	8	0.6	()LS(3 2.5)	35.0
10	0.2	0.9	0.2	()LS(3 2.5)	22.0
11	0.125	0.68	0.2	()LS(3 2.5)	29.0
1	0.15	0.74	0.2	()FRLS(5 25)	50.0
2	0.255	1.25	0.2	()FRLS(5 25)	25
3	0.255	1.25	0.2	()FRLS(5 25)	25
4	0.715	3.55	0.2	()FRLS(5 25)	27.0
5	0.255	1.25	0.1	()FRLS(5 25)	25
6	0.255	1.25	0.2	()FRLS(5 25)	30.0
7	0.27	1.33	0.2	()FRLS(5 25)	25
8	0.46	2.27	0.2	()FRLS(5 4)	26.0
9	0.46	2.27	0.2	()FRLS(5 4)	26.0

* Изменения внесены на основании изменений проекта.

						0000000000- 1			
1	—	Зам.	*			N			
Имя	Фам. у.	Имя	И. ф.	Подп.	Дата				
Разработчик		Имя							
Начальник		Андрей							
Генд.									
							п	8	
						1.	2		