

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

ИНЖЕНЕР Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

МОСКВА 1891

М 4151-1

Формы	Взам. №	ТД
Ф 29-89	Ф 29-89	
Одложка		
Подп. и дата	Взам. инв. №	

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

ИМЕНИ Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Начальник отдела
электроснабжения

Менчик В.В.

МОСКВА 1991

№ п/п	Подп. и дата	Взам. инв. №	Форма	Взам. инв. №	Нач. ТО
Обложка					

М 4157 - 1.1.2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Содержание тома проекта (рабочего проекта)	Форма	Взам. инв. №	Нач. ОП
				Ф08-83, 1-012	Ф08-82	В. Яков

Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примечание
М 4151 - I	Обложка и титульный лист	2	
М 4151 - 2	Содержание	I	
М 4151 - 3	Пояснительная записка	I5	
М 4151 - 4	Варианты изображения устройств релейной защиты и автоматики	3	

М 4151 - 2			
Условные обозначения устройств релейной защиты и автоматики			
		Стация	Лист
			1
		Листов	1
Нач. ОП	Менчик		
Риспеч	Корогодский		
Техник	Сазанова		
Содержание		ВНИИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ ИМЕНИ Ф. Б. ЯКОВЛЕВСКОГО МОСКВА	

Формат А4

І. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена в отделе электроснабжения ВНИПИ Тяжпромэлектропроект в инициативном порядке и представляет собой вторую (1991) редакцию работы аналогичного названия, вышедшей в 1988 г. Корректировка первой редакции была проведена в связи с выходом ГОСТ 2.767-89 «Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле защиты» и проекта ГОСТ «Электроснабжение потребителей напряжением выше 1 кВ. Рабочие чертежи», разработанного ВНИПИ ТПЭП в 1991 г.

Работой предполагается введение в проектную практику новых условных обозначений устройств релейной защиты и автоматики, показываемых на схемах главных электрических цепей подстанций и распределительных пунктов и на схемах размещения устройств защиты и автоматики.

В работе использованы некоторые условные обозначения из работы института «Энергосетьпроект» «Руководство по выполнению обозначений проектных функциональных групп гидроэлектростанций и подстанций» № 10259-тм, 1979 г.

2. ПРАВИЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

2.1. Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) изображаются прямоугольниками (см. приложение І), которые на схемах главных электрических соединений помещаются, как правило, рядом с выключателем, на отключение или включение которого действует устройство РЗА.

Исключения в помещения условного изображения составляют:

а. Условные обозначения устройств релейной защиты, дейст-

М4151 - 3

Пояснительная
записка

Лист	Лист	Лист
—	1	15
ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени П.Б.ЯКОВЛЕВОГО МОСКВА		

Начальник	Менчик	312
Гл. спец.	Корогодский	Л

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Формат	Взам. инв. №	науч. отдел
			Ф 14-82	Ф 14-79	1

Чертежи и текстовые документы нормативной документации.

вующих на отключение нескольких выключателей поврежденного элемента сети. Такие обозначения помещают рядом с изображением защищаемого элемента сети (например, силового трансформатора 110/10/10 кВ ГПП).

б. Условные обозначения групповых устройств РЗА. Эти обозначения помещают либо рядом с изображением измерительного трансформатора, к которому подключено групповое устройство, а, если это невозможно, то над изображением сборных шин, к которым подключены элементы сети, для которых предусмотрено групповое устройство (см. М4151-4 лист 2).

2.2. На схемах размещения и уставок устройств рабочей защиты и автоматики прямоугольники, изображающие комплекты РЗА отдельных присоединений, помещаются в расщелке силовой линии в непосредственной близости от выключателя, на который этот комплект воздействует (см. М4151-4 листы 1, 3).

Аналогично показываются условные обозначения расцепителей (первичных) автоматических выключателей (см. М4151-4 лист 3).

2.3. В приложении I приведены рекомендуемые графические изображения устройств РЗА и правила их применения.

Поскольку ГОСТ 2.767-89 не охвачены все виды РЗА, применяющиеся в проектной практике, в приложении I помимо условных обозначений, указанных в ГОСТ, дополнительно даны классифицирующие обозначения, которые могут быть использованы при составлении графических обозначений устройств РЗА промышленных электроустановок (на основании практики ВНИИ Тяжпромэлектропроект). Материалы этого приложения базируются на опыте совместной работы ВНИИ ТПЭП с электротехническими фирмами Швеции, Франции, Германии и др. стран.

2.4. В приложении 2 даны примеры условных графических изображений устройств РЗА, составленные с использованием правил, приведенных в приложении I.

При применении на практике этих условных обозначений допускается приводить в прямоугольнике, изображающем комплект РЗА только наиболее важные с точки зрения проектировщика све-

М4151-3

Лист

2

ления, дающие представление о виде защиты; принципе действия измерительного органа и характеристике выдержки времени. Количество измерительных органов в фазах и ступеней выдержки времени допускается не указывать.

2.5. На чертеже (М4.151-4 лист 3) приведен пример, иллюстрирующий применение условных графических изображений устройств РЗА на практике.

Исх. 829 Тир. 5-29мр. 1986 г.







№ подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Чертежи и текстовые документы нормативной документации	форма Ф 14-62 Л. № 2	Взам. инв. № Ф 14-79	Исх. №

М4151 - 3

Лист
3

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устройств релейной защиты и автоматики в структурных схемах комплексов релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения и схемах подстанций

Наименование	Обозначение
I. Общие обозначения	
I.1. Комплект релейной защиты и автоматики (РЗА) на постоянном оперативном токе	
I.2. Комплект РЗА на переменном оперативном токе	
I.3. Комплект, устройство или отдельная ступень РЗА, с действием только на сигнал	
I.4. Высокочастотный канал комплекта РЗА	
I.5. Центральное (групповое) устройство РЗА	
I.6. Устройство РЗА, имеющее блокировку	

M4151-3

Лист
4

Листинг 1
м. 8. 11. 1986 г.

Продолжение

Наименование

Обозначение

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Звездочку заменяют одним или несколькими квалифицирующими обозначениями, характеризующими вид комплекта (устройства) РЗА, помещенными в следующей последовательности: характеристическая величина и вид ее изменений, направление протекания энергии, срабатывание с выдержкой времени.
2. Общее обозначение рекомендуется дополнять цифрой, определяющей общее количество измерительных органов.
3. Высота обозначения зависит от объема информации, квалифицирующей обозначение, и должна быть, как правило, кратна h
4. Размеры обозначения попускается пропорционально сокращать.
5. Поле прямоугольника попускается разделять горизонтальными линиями на поля, содержащие информацию, касающуюся отдельных элементов устройства (комплекта) РЗА
6. Условное обозначение помещают рядом с изображением выключателя, на отключение или включение которого действует устройство (комплект) РЗА. Исключение составляют:
 - а) условные обозначения расцепителей (первичных) автоматических

M4151-3


Лист
5

Копировал

Формат А4

Наименование	Обозначение
--------------	-------------

выключателей, которые показываются включенными в рассечку силовой линии рядом с коммутационным аппаратом (выключателем)



) Условное обозначение устройств релейной защиты, действующих на отключение нескольких выключателей поврежденного элемента сети. Это обозначение помещают рядом с изображением защищаемого элемента первичной сети.

) Условные обозначения групповых устройств РЗА. Эти обозначения помещают либо рядом с изображением измерительного трансформатора, к которому подключено групповое устройство, а если это невозможно, то над изображением сборных шин, к которым подключены элементы сети, для которых предусмотрено групповое устройство.

Продолжение

Наименование	Обозначение
2. Квалифицирующие обозначения	
2.1. Ток	I
2.2. Напряжение	U
2.3. Дифференциальный ток	I_d или ΔI
2.4. Процентный дифференциальный ток	I_d/I или $\Delta I\%$
2.5. Ток замыкания на землю или ток нулевой последовательности	I_{\downarrow} или I_0
2.6. Ток высших гармоник: - абсолютное значение - относительное значение	I_n I_{n*}
2.7. Ток обратной последовательности	I_2
2.8. Напряжение обратной последовательности	U_2
2.9. Напряжение нулевой последовательности	U_0 или U_{\downarrow}
2.10. Полное сопротивление	Z
2.11. Частота	f
2.12. Температура	t° или θ°
2.13. Мощность (фазовый угол φ)	P_{φ}
M4151-3	
	Лист 7

Инд. № подл. Подп. и дата (изм. инв. №) Чертежи и текстовые документы нормативной документации Формат Взамен Ил. ОТП Ф 14-52.л.м2 Ф 14-79




Наименование	2
2.14. Контроль синхронизма	syn или ~
2.15. Выдержка времени (для расцепителей не применяется)	I
2.16. Выдержка времени, зависящая от характеристической величины реле	T
2.17. Выдержка времени, зависящая от тока	T _I
2.18. Выдержка времени со ступенчатой характеристикой	I _{II}
2.19. Срабатывание при превышении уставки	>
2.20. Срабатывание при значении измеряемой величины, меньшем уставки	<
2.21. Срабатывание при увеличении количества тепла или при перегрузке по току	J
2.22. Большая кратность уставки (отсечка)	>>
2.23. Количество ступеней срабатывания - n (указывается под классифицирующим обозначением измеряемой величины). Для одноступенчатых защит не указывается.	n J

M4151-3

Лист

8

Продолжение

Наименование	Обозначение
2.24. Орган направления (или ступень защиты)	
а) срабатывающий при протекании энергии от шин в линию	
б) срабатывающий при протекании энергии от линии к шинам	
2.25. Операция автоматического включения	
а) аппарата, отключенного в нормальном режиме	Δ
б) аппарата, отключившегося в результате действия защиты	$0 \rightarrow I$
2.26. Операция автоматического отключения от группового устройства релейной защиты	$I \rightarrow 0$
2.27. Асинхронный режим	asyn
2.28. Передача отключающего сигнала	MP
2.29. Составляющие высших гармоник в токе замыкания на землю	$I_0 \approx$
2.30. Регулирование возбуждения (реактивной мощности)	R_d







M4151-3

9

Приложение 2
(справочное)

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

устройств релейной защиты и автоматики

Наименование	Обозначение
1. Токовая отсечка	
2. Максимальная токовая защита с независимой от тока характеристикой выдержки времени.	
3. Максимальная токовая защита с зависимой от тока характеристикой выдержки времени.	
4. Максимальная токовая защита с зависимой характеристикой выдержки времени, выполняющая функции защиты от перегрузки.	
5. Групповая двухступенчатая защита минимального напряжения (две установки срабатывания по напряжению и две - по времени).	
6. Максимальная токовая защита с омыметрическим пуском минимального напряжения, с двумя выдержками времени.	

М4151-3

Лист
10

Продолжение

Наименование	Обозначение
7. Максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения, с тремя выдержками времени.	$I > U >$ 3 —
8. Устройство сигнализации замыканий на землю, фиксирующее:	$U_0 >$ —
а) напряжение нулевой последовательности или	$I_{\Sigma h}$ —
б) уровень высших гармоник в токе замыкания на землю, действующее с выдержкой времени.	$I_0 >$ —
9. Токовая направленная защита нулевой последовательности без выдержки времени	$I_0 >$ → —
10. Двухступенчатая дистанционная защита (первая ступень - направленная, вторая - ненаправленная) с одной выдержкой времени	$Z <$ 2 — 1 → —
II. Дифференциально-фазная защита с высокочастотным каналом по линии электропередачи	$\Delta \alpha$
12. Комплект газовой защиты, действующей с выдержкой времени на сигнал (I-я ступень) и без выдержки времени на отключение (2-я ступень)	ϕ □

M4151-3

Account

11

Продолжение

Наименование	Обозначение
13. Устройство передачи отключающего сигнала по кабелю	
14. Устройство приема отключающего сигнала по кабелю	
15. Устройство передачи отключающего сигнала по В.Ч. каналу	
16. Устройство приема отключающего сигнала по ВЧ каналу	
17. Защита от повышения напряжения с выдержкой времени	
18. Групповое устройство автоматической частотной разгрузки, реализующей две категории АЧР: первую АЧР-I без выдержки времени и вторую АЧР-II с одной выдержкой времени	
19. Комплект устройства автоматического регулирования коэффициента трансформации	
20. Устройство автоматического повторного включения с одной выдержкой времени (АПВ)	
21. АПВ с контролем наличия напряжения и синхронизма	

инвентарный
№ 517-50022
1986г.

Продолжение


Наименование

Обозначение

22. Устройство автоматического включения резерва (АВР) с пуском по напряжению



23. АВР с пуском по напряжению, частоте и блокировкой по направлению мощности




24. Устройство резервирования отказа выключателей



25. Осциллограф аварийный



26. Неполная дифференциальная токовая защита секции сборных шин, с пуском минимального напряжения, с блокировкой при действии защит отходящих линий, с двумя выдержками времени, двумя реле тока и тремя реле минимального напряжения



27. Отключение электродвигателя от групповой защиты минимального напряжения

$1 \rightarrow 0$



28. Отключение выключателя устройством противоаварийной автоматики


$1 \rightarrow 0$



29. Система автоматического пожаротушения трансформаторов



30. Токовая защита электродвигателя от асинхронного режима



Нач. ОП

Возврат

Формат
Ф09-82 п. 2

внесены и текстовые дополнения
к схеме комплекса,
проекта (рабочего проекта)



Взам. инв. №

Суд. печать

Инв. №

M4151.-3

Продолжение

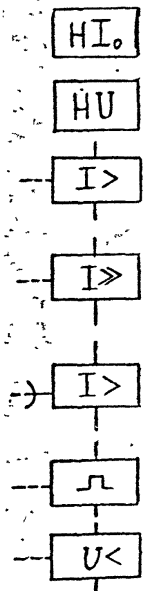Наименование	Обозначение
31. Автоматическое регулирование возбуждения синхронного электродвигателя или автоматическое регулирование реактивной мощности	ARQ
32. Фиксирующие приборы: амперметр вольтметр	
33. Расцепитель максимального тока - первичный	
34. Расцепитель максимального тока - первичный с большой кратностью уставки (с отсечкой)	
35. Расцепитель максимального тока - первичный с зависимой от тока характеристикой выдержки времени	
36. Расцепитель тепловой - первичный	
37. Расцепитель минимального напряжения первичный	
38. Панель дифференциально-фазной защиты типа ДФЗ-201	
39. Панель защиты типа ЭПЗ-1636, содержащая 3-х ступенчатую дистанцион-	

M4151 - 3

Лист

14

Продолжение

Наименование

Обозначение

ную защиту (I-я ступень без выдержки времени); и 4-х ступенчатую токовую защиту нулевой последовательности (I-я ступень без выдержки времени)

40. Групповая защита от дуговых коротких замыканий

F4


Чертежи и текстовые документы
нормативной документации

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инд. №

M 4151 - 3

Лист
15

Формат А4

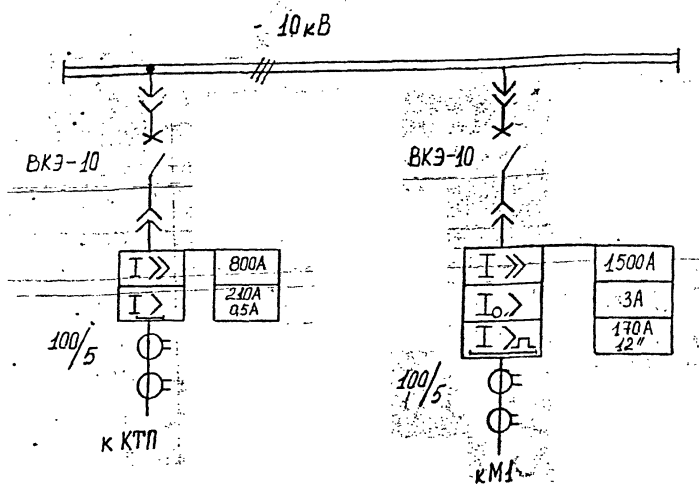

Пример изображения устройств релейной защиты на схеме размещения и уставок релейной защиты



М4151 - 4

Условные обозначения устройств релейной защиты и автоматики

Итого	Лист	Листов
срещ. Каргопольский	1	3
конпр	912	
к сдм	ШКОЛИ	
инж. САЗОНОВА	1966	

Варианты изображения устройств релейной защиты и автоматики

ВНИПИ
ТЯКПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ИМЕНИ Ф. Б. ЯКУБОВСКОГО
МОСКВА

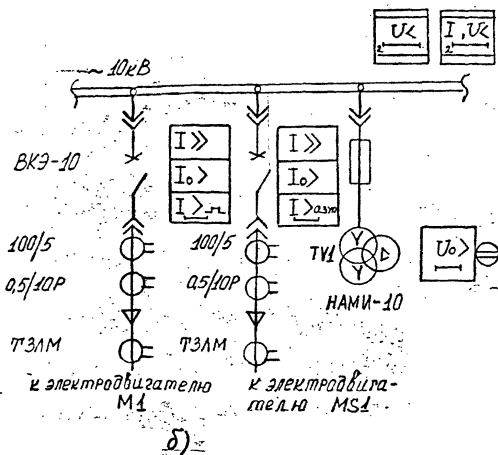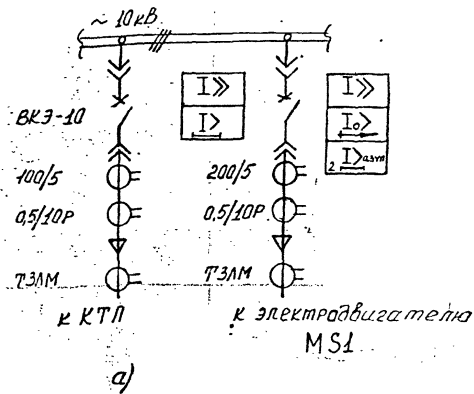

Пример изображения устройств релейной защиты на схемах главных электрических соединений (фрагменты)

а) индивидуальных устройств РЗ

б) групповых устройств РЗ