


**ПЛАН ТЕХНІДІЛЛЯ на відм. -2,930**

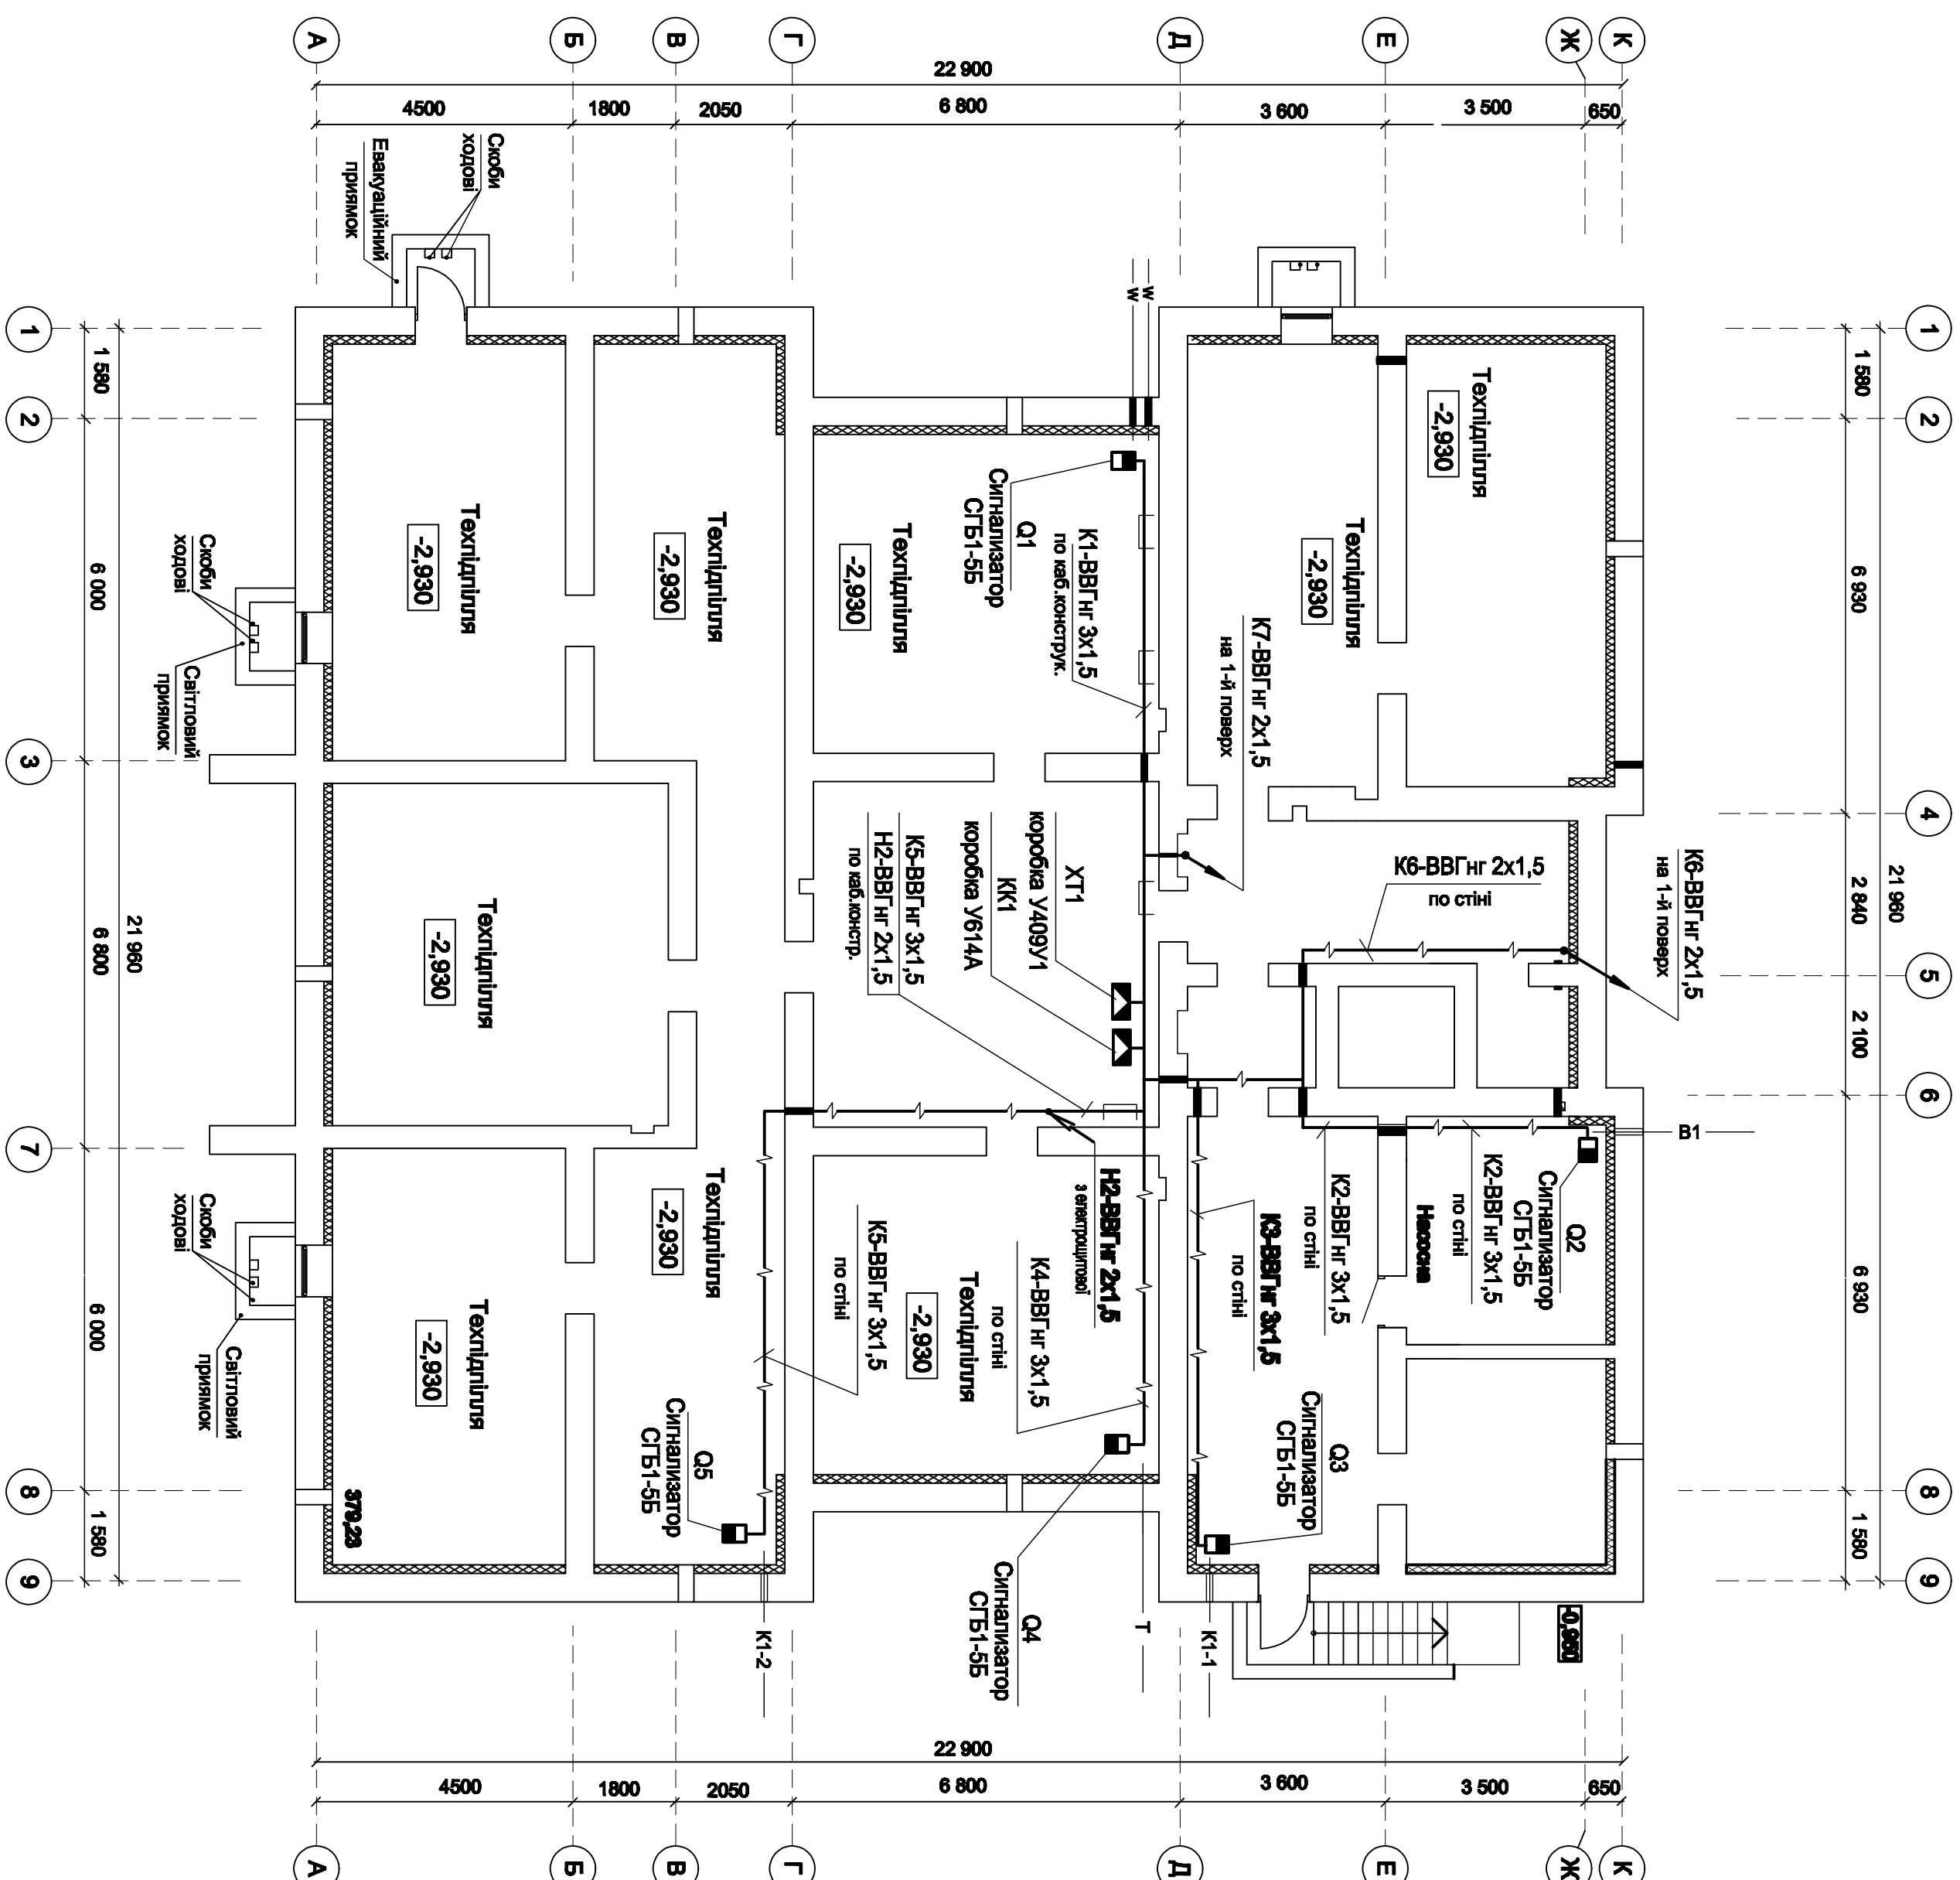

1. План розміщення сигналізаторів загрозованості див. аркуші 4;5
2. Схемі зовнішніх з'єднань сигналізаторів див. аркуш 3.
3. Сигналізатори встановити на всіх ввіводах вженерних комунікацій для відрізання джерел витоку газу на відстані не більше чим 1 м по горизонталі, на висоті 0,5 м нижче горизонтального перекидця теподіпільця.

## Умовні позначення

— K1-1 —	Бирчкә канатсыз
— K1-2 —	Бирчкә канатсыз
— B1 —	Бирчкә канатсыз
— W —	Бирчкә канатсыз
— T —	Бирчкә канатсыз

[illegible]